

**TARTU MAAKOND
ELVA VALD
KÄÄRDI ALEVIK**

**Mesika tn olemasolevate kaabelliinide
ümbertõstmine
teostusjoonis**

Geodeetiliste uurimustööde aruanne
koostatud oktoober 2023.a.

Vastutab: / Kunnar Kasepuu /


SISUKORD

Dokumendi nimetus	lk
1. Tiitelleht	
2. Sisukord	
3. Asukohaskeem	3
4. Seletuskiri	4
5. Teostusjoonis M 1:500	5

ASUKOHASKEEM

Tartu maakond, Elva vald, Käärdi alevik

M1:10 000

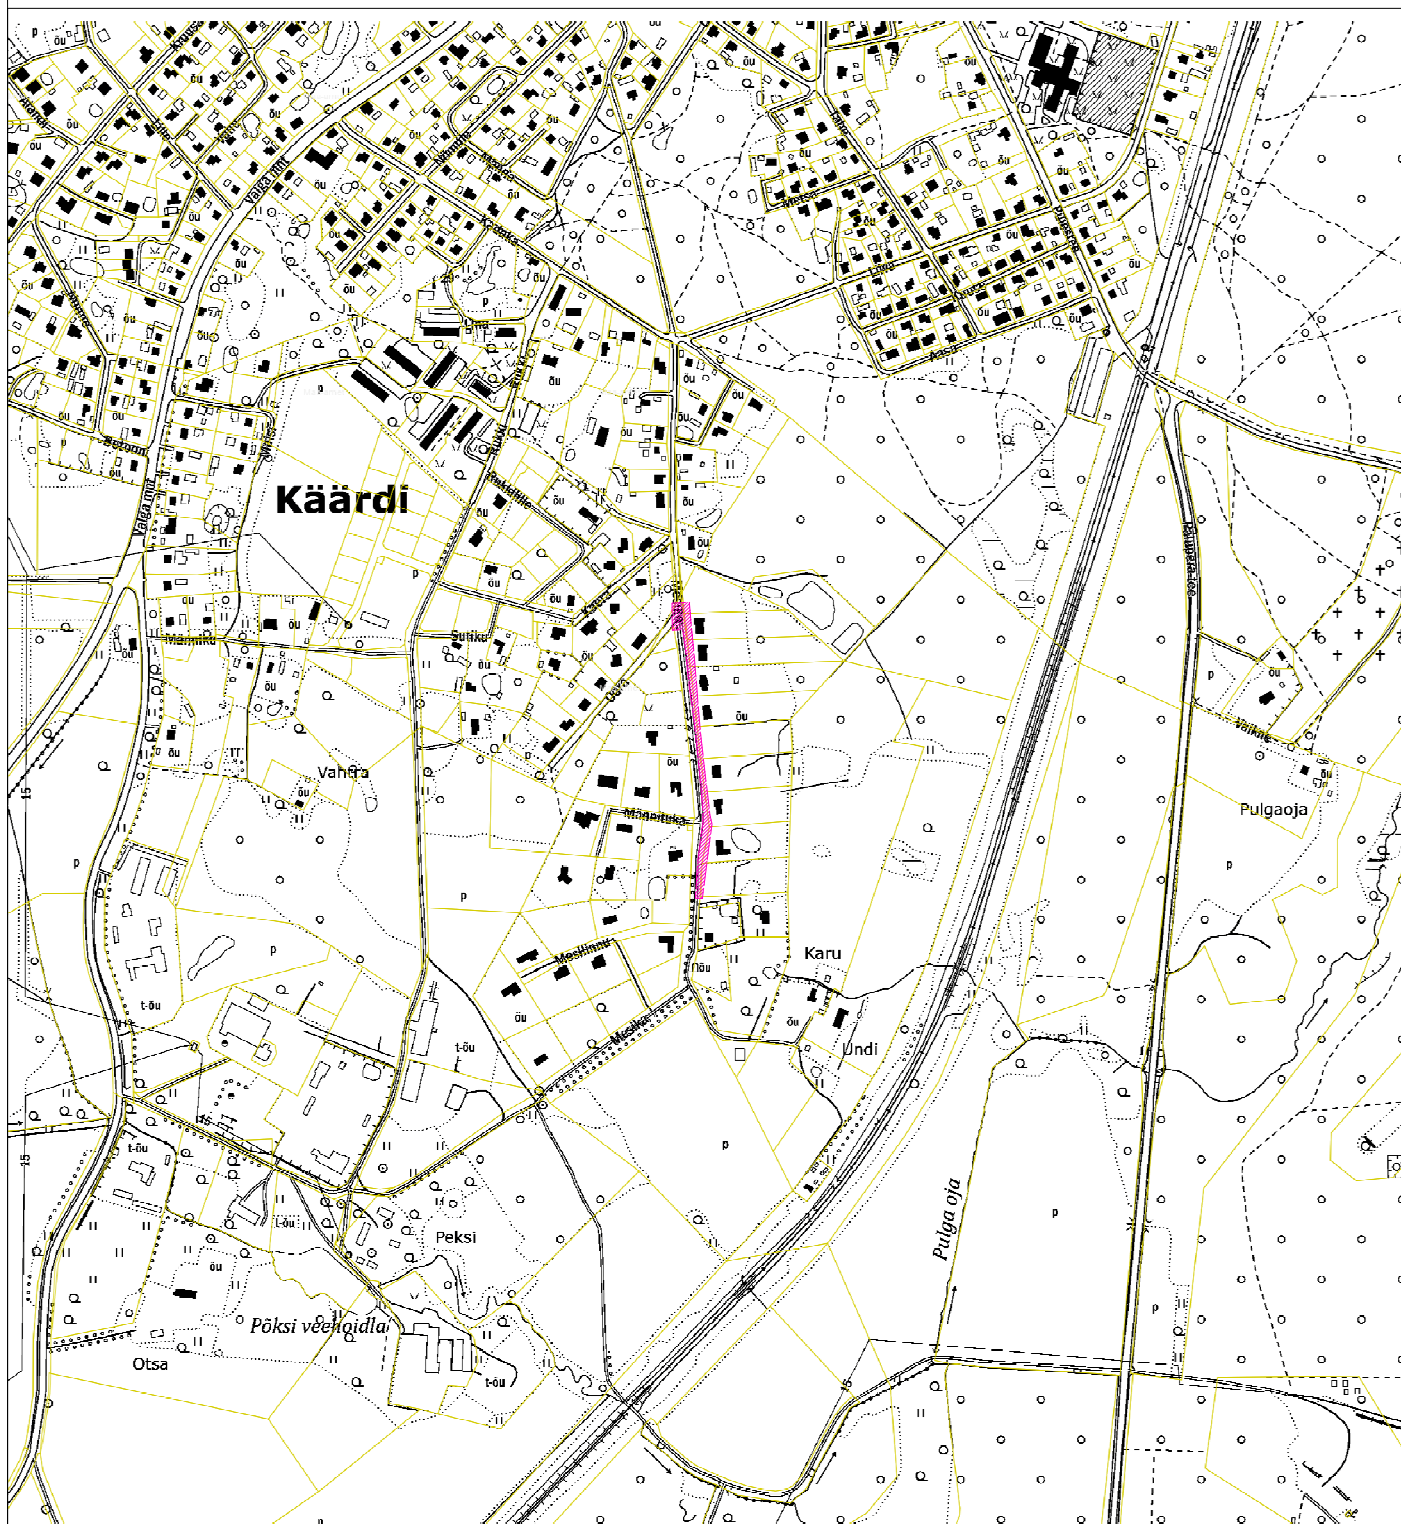

LEPPEMÄRGID

-  mõõdistatav ala
-  katastriüksuse piir

Koostas:
27.10.2023.a.

K.Kaldoja

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töö tellija:	Pental Elekter OÜ
Töö nimetus:	Mesika tn olemasolevate kaabelliinide ümbertõstmine
Töö nr:	23150T
Objekti asukoht:	Tartu maakond, Elva vald, Käärdi alevik
Töö sisu:	ehitusjärgse teostusjoonise koostamine
Mõõdistamise viis:	instrumentaalne
Täpsusklass:	M 1:500
Mõõdistusaeg:	september- oktoober 2023
Kameraaltööd:	oktoober 2023
Töö teostaja:	<u>Kurmet Kivioja, Kaia Kaldoja</u> OÜ Aabenest, reg.kood 11205308 Geodeetilised- ja kartograafilised tööd 579MA MTR registreering EEG000084
Kasutatud instrumendid:	Elektrontahhümeeter Trimble S6 DR Plus, GPS seade Trimble R10. Digitaalplaan on koostatud programmis AutoCad Civil3D 2013.
Lähtematerjal:	Horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise lähtepunktid rajatud GPS seadmega, L-EST koordinaatsüsteemis Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017. Ellmann A, Märdla S ja Oja T
Tehnovõrgud:	kantud plaanile mõõdistusandmete alusel
Kasutatud tööd:	-
Märkus:	Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000 Töö on kontrollitud ja vastab MKM määrusele "Topo- geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded"
Üleantavad materjalid:	geodeetiliste tööde aruande toimik pdf formaadis, digitaalinfo AutoCAD 2007 (*.dwg) formaadis

